

Derivazione di allacciamento per 1 fornitura di Gas Naturale

Pratica: Morelli Patrizia

C.UV: -

C.U.D.: 1) PRE-01903 2)


Località: Norcia

Comune: Norcia **Coordinate** 42.79333, 13.09123

Indirizzo: Vicolo della Genga 02/A

Data sopralluogo: 24/07/2026

Planimetria punto sede lavoro da eseguire non in scala ma a titolo indicativo

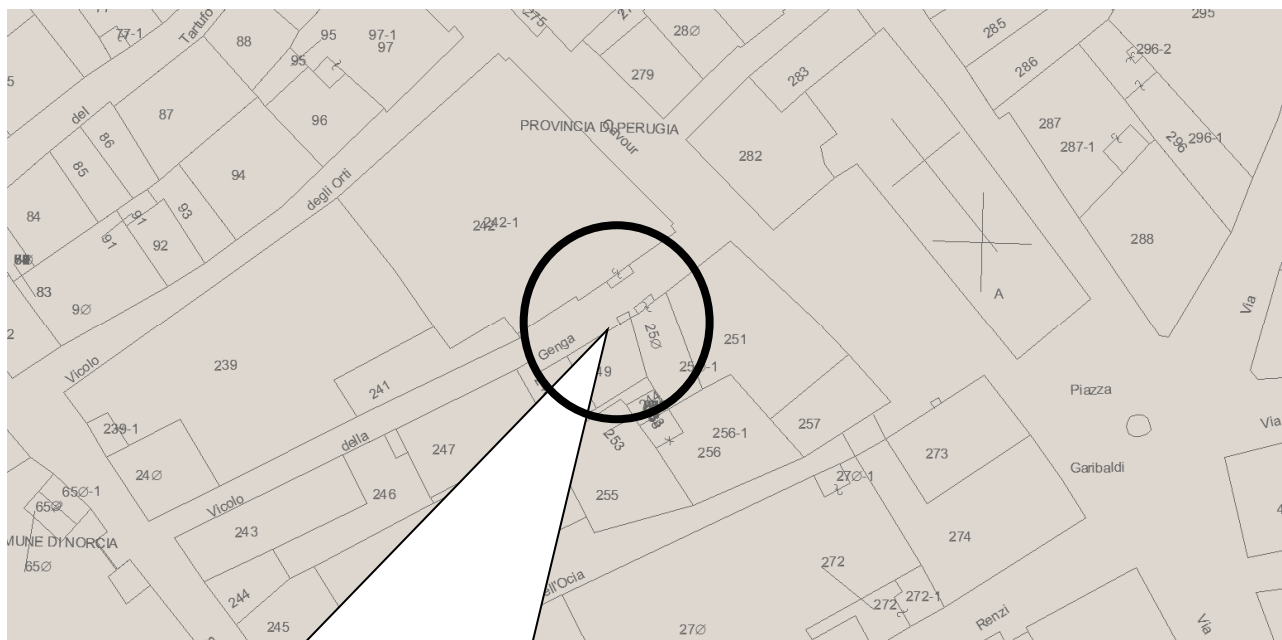


Morelli Patrizia
Realizzazione di derivazione allacciamento mt. 17 PEAD Ø 40^m/m su
linea ACCIAIO DN Ø 100

NOTE

CHIUSURA VIA CAVOUR ALL'ALTEZZA DI PORTA NARENULA E INCROCIO CON VIA SAN MARTINO

PARTICOLARI FOTOGRAFICI

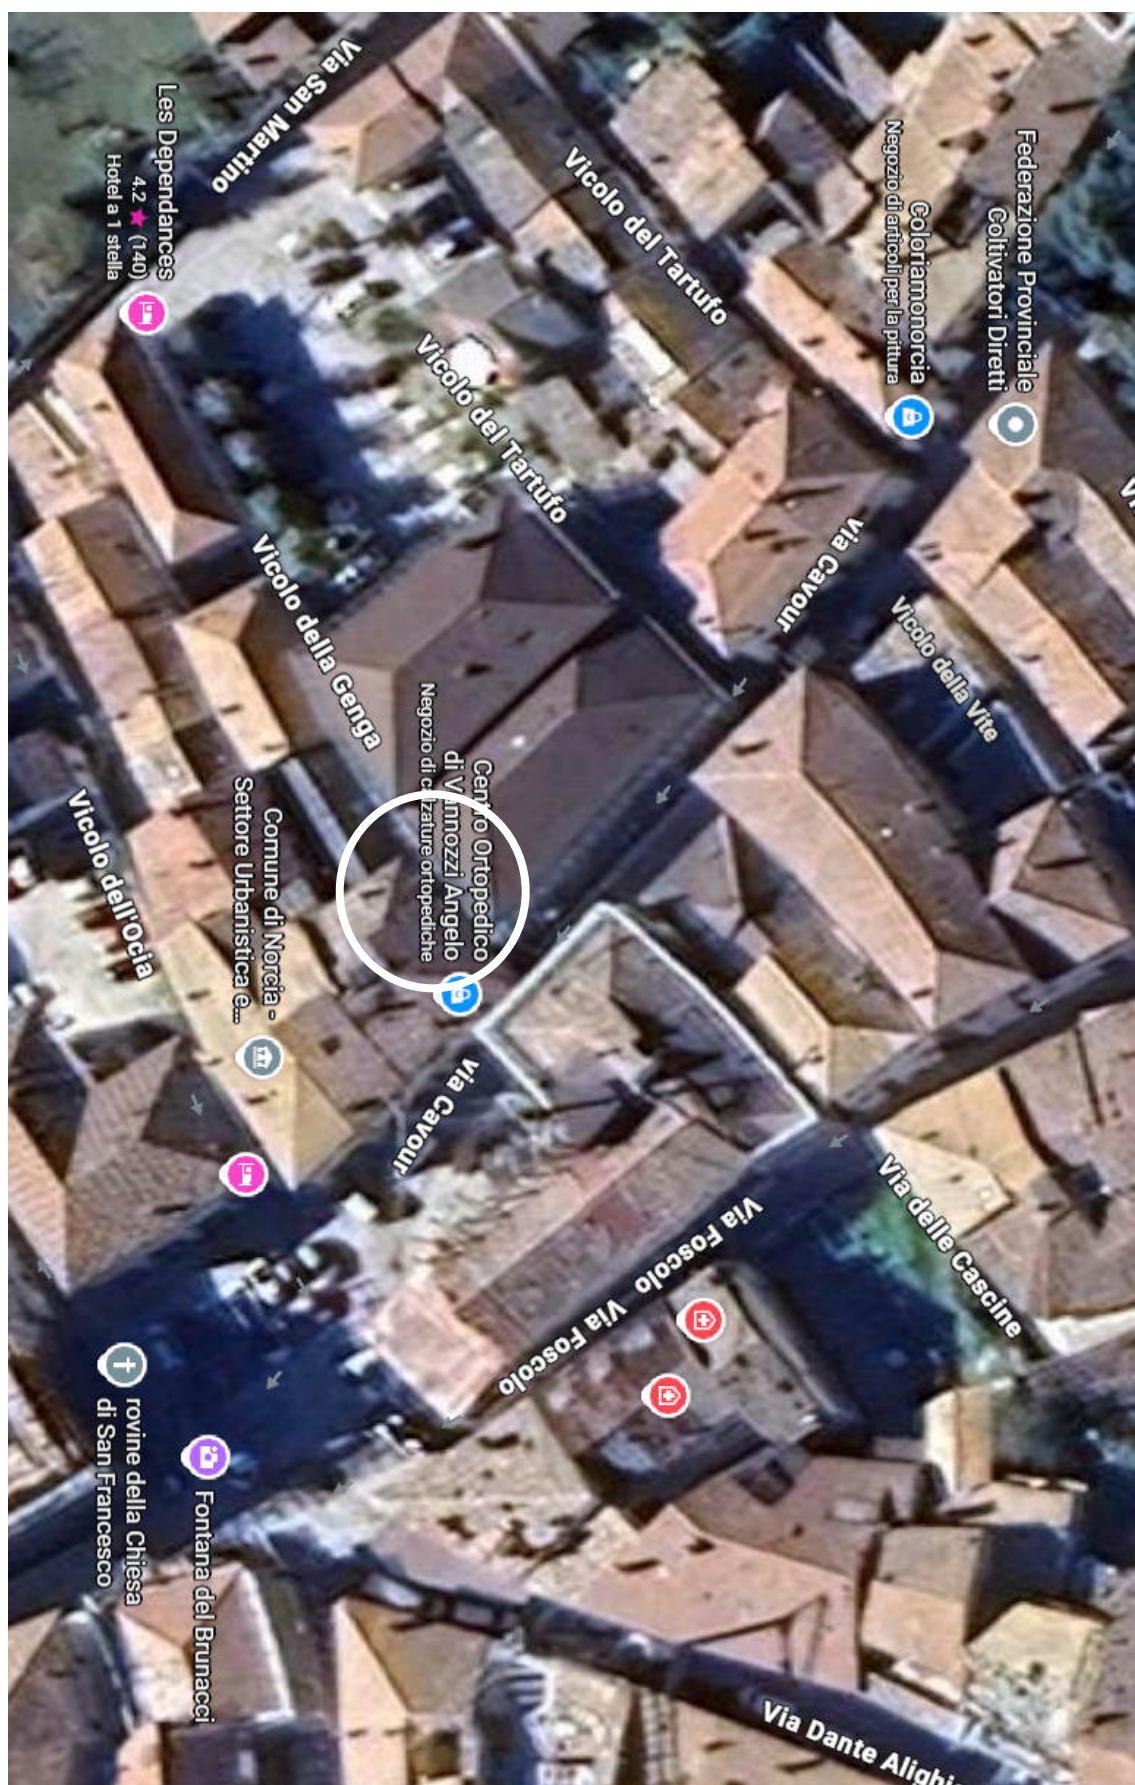



A = Linea condotta dorsale Gas Naturale in acciaio DN 100 in esercizio a 0,020 bar

BC = Derivazione di allacciamento da realizzare per mt. 17 tubo PEAD De Ø 40 ^m/m


CD = porzione di derivazione di allacciamento da realizzare per mt. 1 su selciato

E = Terminale metalloplastico completo di vavola VVFF

F = Vano alloggio misuratore dei volumi del gas già predisposto su muro di cinta di delimitazione della proprietà privata / suolo pubblico

Pavimentazioni bituminose e depolverizzate
Schema generale di riempimento – Sezione tipo

Disegno non in scala ma a titolo indicativo

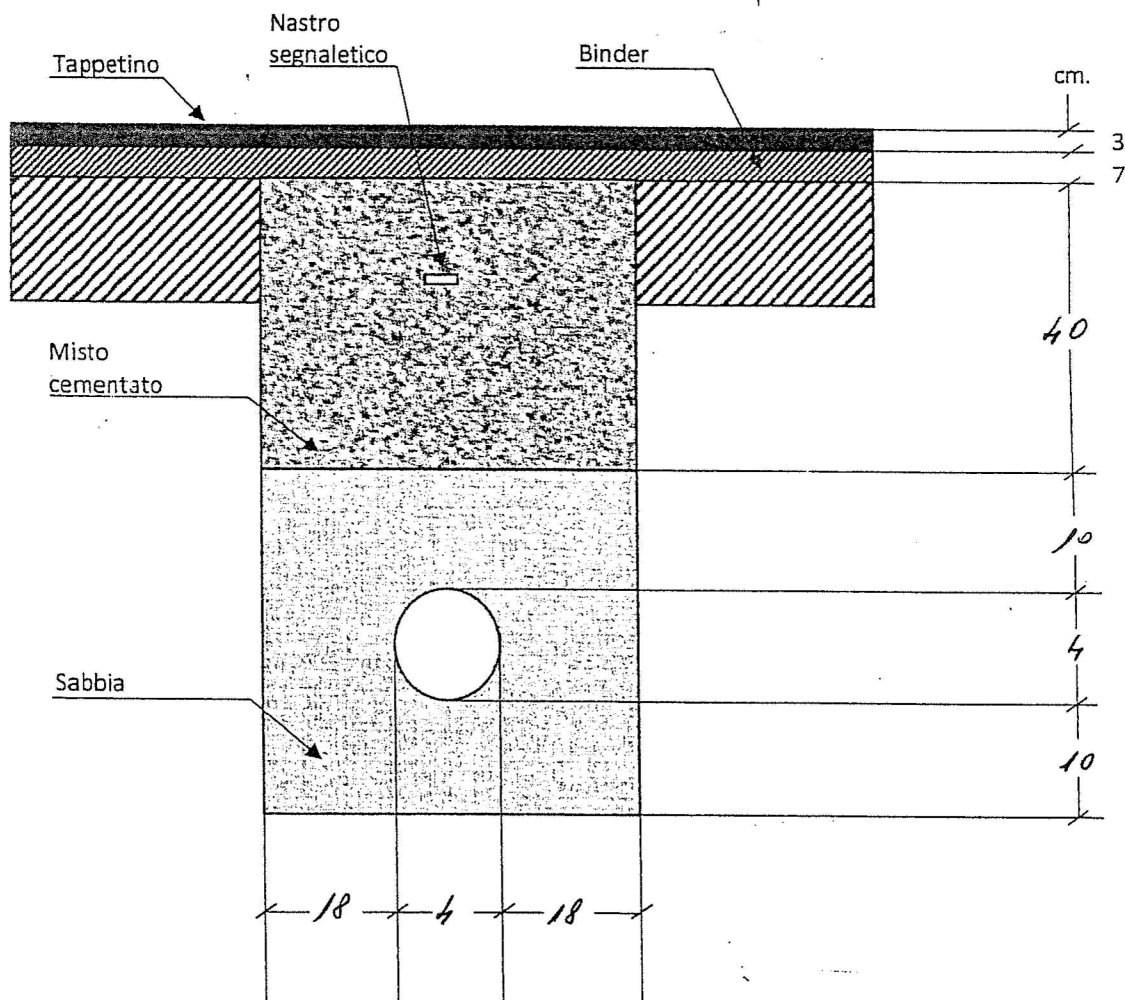


Valterina Servizi s.c.r.l.

DE LEGALE E OPERATIVA

na Pol. 02/0016 NORCIA (PG)

Pavimentazioni con selciato
Schema generale di riempimento – Sezione tipo

Disegno non in scala ma a titolo indicativo

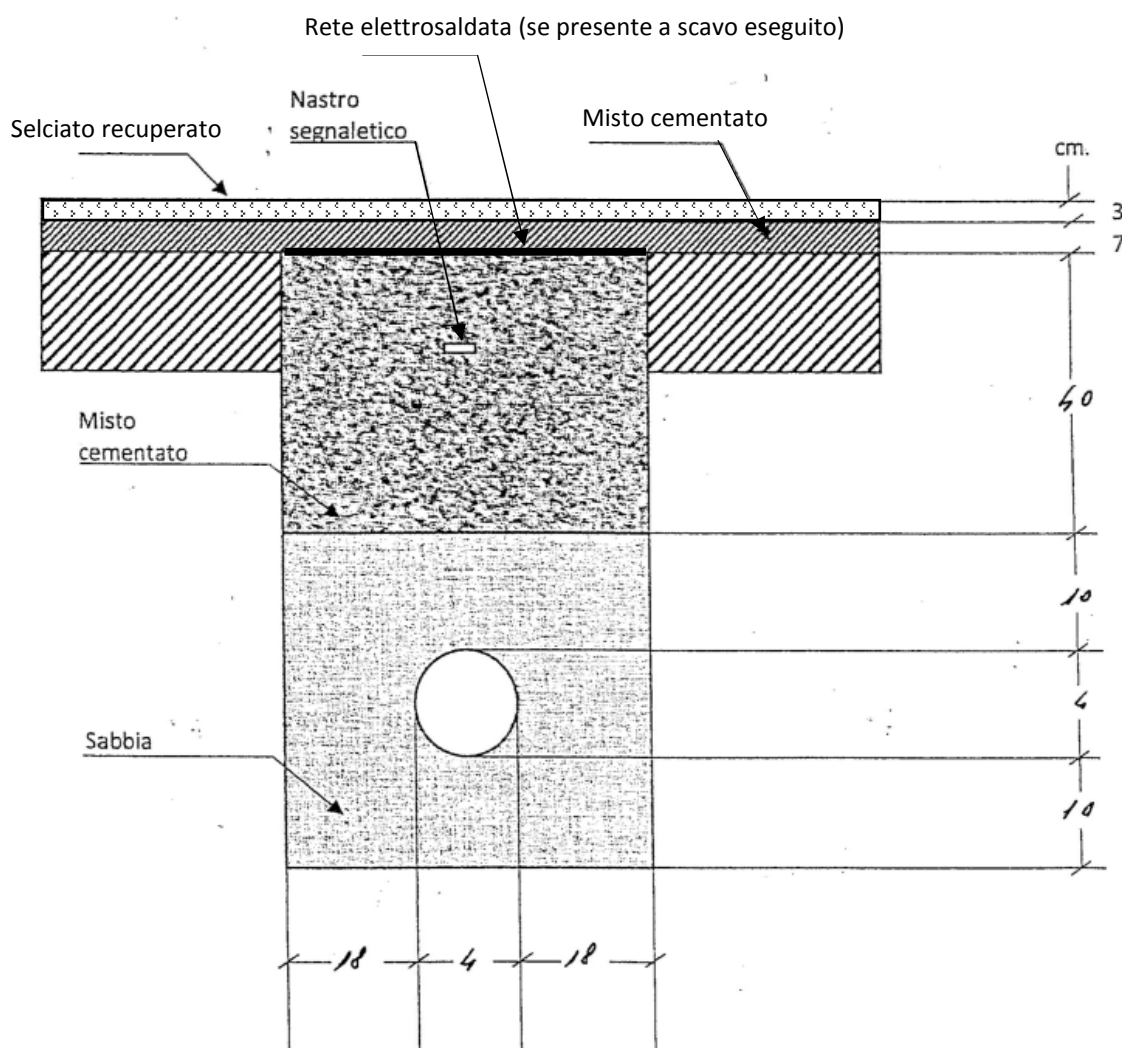


Valnerina Servizi s.c.p.a.

SEDE LEGALE E OPERATIVA
Via Vespasia Polla, 1 - 06046 NORCIA (PG)

[Handwritten signature]

D

MORELLI PATRIZIA - VICOLO DELLA GENGA 02/A - NORCIA

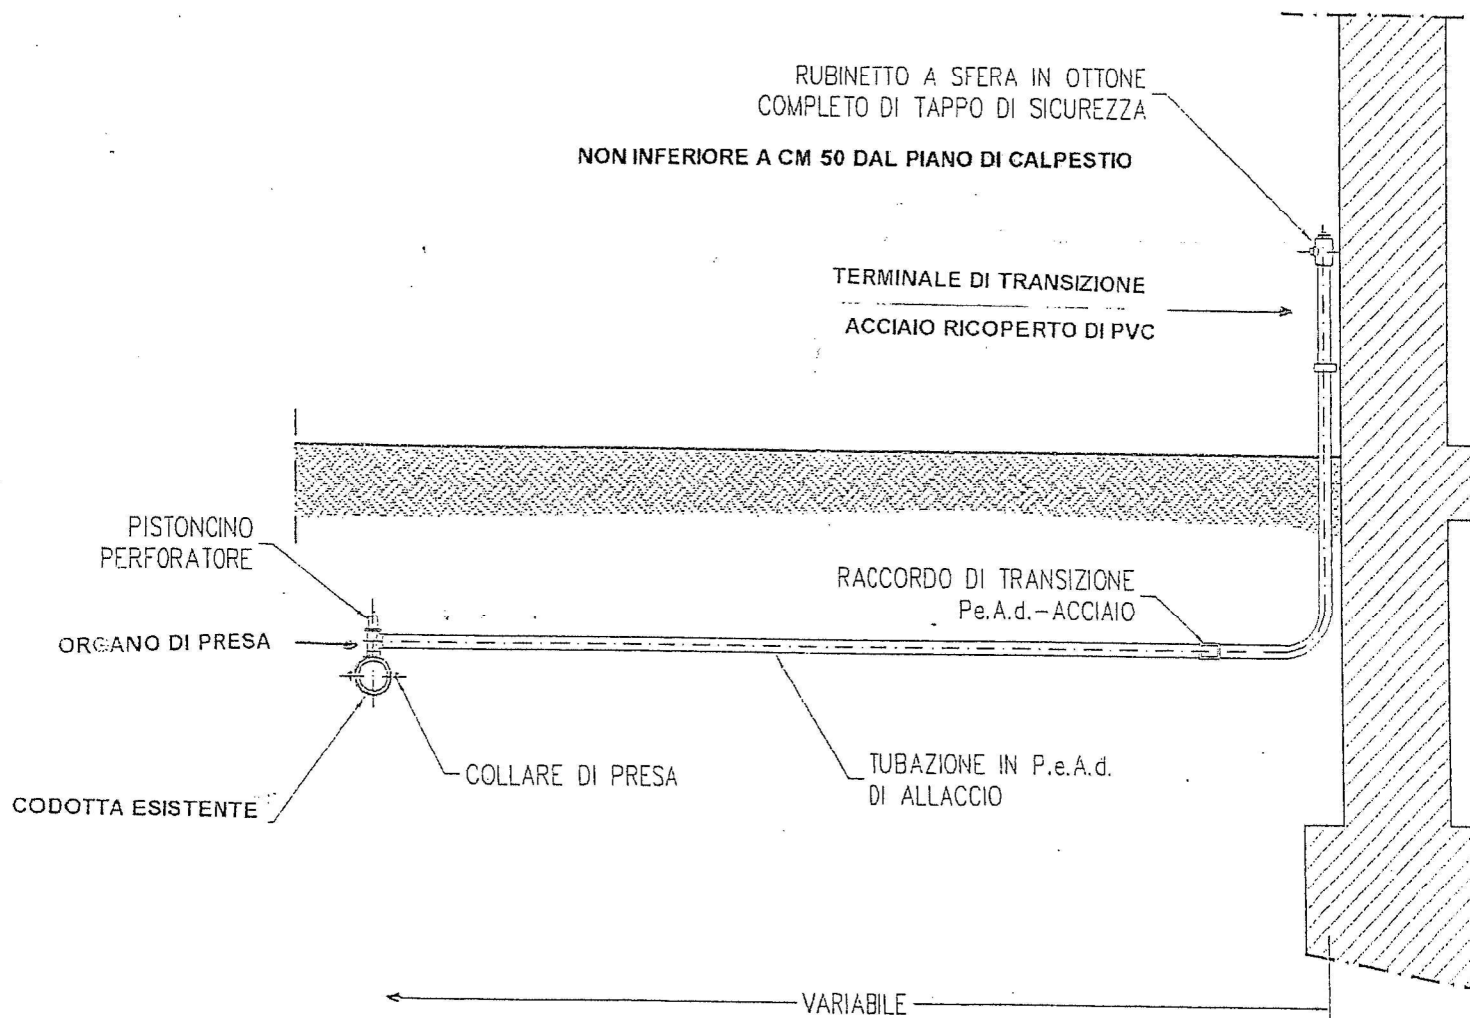

Valnerina Servizi s.c.p.a.

SEDE LEGALE E OPERATIVA

Via Vespasia Polla, 1 - 06046 NORCIA (PG)

Schema tipo

DERIVAZIONE DI UTENZA PER GAS

[Handwritten signature]

1/1

RELAZIONE TECNICA

L'oggetto della richiesta è:

- Lavori di attraversamento in (toponimo VICOLO DELLA GENGA al civico 02/A
Località NORCIA Comune NORCIA

Quanto sopra per la posa di condotta INTERRATA per gas a pressione di 0,020 bar
per derivazione di utenza o allacciamento gas NATURALE art. 4 lettera c come da
Regolamento Comunale ed in ottemperanza alla norma di legge per posa in opera delle derivazioni
di utenza UNI 9860.

L'attraversamento verrà eseguito con le seguenti modalità:

- Taglio della sede stradale bitumato con disco rotante;
- Demolizione della pavimentazione;
- Scavo a sezione obbligata per una profondità non inferiore a mt. 0,50 come da prospetto 9
punto 7.1.2 Norma UNI 9860 così come trovasi il tubo di condotta principale;
- Posa in opera della derivazione di utenza del gas di diametro 40 mm. in PEAD
per mt. 17 dal tubo principale del gas al punto di risalita per il collegamento al
misuratore dei volumi;
- Posa in opera della sabbia per allettamento condotta con uno spessore minimo di cm. 10 a
360° della condotta;
- Posa in opera di materiale in misto cemento cm. 40;
- Posa in opera di binder cm. 7;
- Tappetino per uno spessore di cm. 3.

La realizzazione del suddetto lavoro verrà eseguito inoltre garantendo la sicurezza degli operai,
degli autoveicoli e dei pedoni. Le lavorazioni verranno eseguite nei giorni feriali per limitare i disagi
e verrà predisposta tutta la segnaletica necessaria per garantire la viabilità.

Valnerina Servizi S.C.p.A.

x *[Firma]*